

«Утверждаю»

Главный инженер

ОАО «Всеволожские тепловые
сети»

А.А. Мачин

« »

2018г.

Котельные №1,2,3,4,11, 19,45,46, 5

ЦТП «Межевая»

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ЦО 95-70

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ТЕМПЕРАТУРА ПРЯМОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ
8	40	35
7	43	36
6	45	37
5	46	39
4	48	40
3	50	41
2	52	42
1	53	43
0	55	44
-1	57	46
-2	59	47
-3	60	48
-4	62	49
-5	63	50
-6	65	51
-7	67	52
-8	69	53
-9	70	54
-10	71	55
-11	73	56
-12	75	57
-13	76	58
-14	78	59
-15	79	60
-16	80	61
-17	82	62
-18	83	63
-19	85	64
-20	86	65
-21	88	66
-22	89	66
-23	91	67
-24	92	68
-25	94	69
-26	95	70

Зам. главного инженера

Митрофанов Ю.Н.

« 10 » 01 2014 г.

КОТЕЛЬНАЯ № 6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 130°-95°-70°

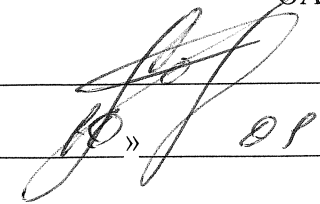
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ТЕМПЕРАТУРА ПРЯМОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА СМЕШАННОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ
8	65	50	45
7	65	49	44
6	65	48	43
5	65	47	42
4	65	46	41
3	65	49	41
2	65	51	42
1	66	53	43
0	69	55	44
-1	71	56	46
-2	74	58	47
-3	76	60	48
-4	79	61	49
-5	81	63	50
-6	84	84	51
-7	86	66	52
-8	88	68	53
-9	91	69	54
-10	93	71	55
-11	96	72	56
-12	98	74	57
-13	100	76	58
-14	103	77	59
-15	105	79	60
-16	107	80	61
-17	110	82	62
-18	112	83	63
-19	114	85	64
-20	116	86	65
-21	118	88	66
-22	120	89	66
-23	123	91	67
-24	125	92	68
-25	128	94	69
-26	130	95	70

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера ОАО «Вт сети» Ю.Н. Митрофанов

Начальник ПТО ОАО «Вт сети» В.В. Корниевская

Инженер по наладке сетей ОАО «Вт сети» А.В. Живоденко

«» 2014 г.

КОТЕЛЬНАЯ № 12

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 115°-95°-70°

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ТЕМПЕРАТУРА ПРЯМОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА СМЕШАННОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ
8	60	56	50
7	60	55	49
6	60	54	48
5	60	53	47
4	60	52	46
3	60	51	45
2	60	50	44
1	61	52	43
0	63	53	44
-1	65	55	45
-2	67	57	46
-3	69	59	47
-4	71	60	48
-5	73	62	49
-6	75	64	50
-7	77	65	51
-8	79	67	52
-9	81	69	53
-10	83	70	54
-11	85	72	55
-12	87	73	56
-13	89	75	57
-14	91	76	58
-15	93	78	59
-16	95	80	60
-17	97	81	61
-18	99	83	62
-19	101	85	63
-20	103	86	64
-21	105	88	65
-22	107	89	66
-23	109	90	67
-24	111	92	68
-25	113	93	69
-26	115	95	70

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера ОАО «Вт сети» Ю.Н. Митрофанов

Начальник ПТО ОАО «Вт сети» В.В. Корниевская


Инженер по наладке сетей ОАО «Вт сети» А.В. Живоденко

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ОАО «Вт сети»

А.А. Мачин

«» 01 2014 г.**КОТЕЛЬНАЯ № 17****ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 150°-70°**


ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ
8	70	45
7	70	44
6	70	43
5	70	42
4	70	41
3	70	41
2	71	42
1	74	43
0	77	44
-1	80	46
-2	83	47
-3	86	48
-4	89	49
-5	92	50
-6	95	51
-7	98	52
-8	100	53
-9	103	54
-10	106	55
-11	109	56
-12	112	57
-13	114	58
-14	117	59
-15	120	60
-16	123	61
-17	125	62
-18	128	63
-19	131	64
-20	134	65
-21	136	66
-22	139	66
-23	142	67
-24	145	68
-25	147	69
-26	150	70

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера ОАО «Вт сети» Ю.Н. Митрофанов

Начальник ПТО ОАО «Вт сети» В.В. Корниевская

Инженер по наладке сетей ОАО «Вт сети» А.В. Живоденко


« 10 » 01 2014 г.

ЦТП «ЮЖНЫЙ»

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 120°-60°

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОЙ ВОДЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ
8	43	35
7	45	36
6	48	37
5	50	38
4	52	39
3	53	40
2	55	42
1	57	43
0	58	44
-1	60	45
-2	63	46
-3	65	47
-4	68	48
-5	70	49
-6	73	50
-7	75	50
-8	77	51
-9	80	51
-10	82	52
-11	85	52
-12	87	53
-13	89	53
-14	92	54
-15	94	54
-16	97	55
-17	99	55
-18	101	56
-19	103	56
-20	106	57
-21	109	57
-22	111	58
-23	113	58
-24	115	59
-25	117	59
-26	120	60

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера ОАО «Вт сети» Ю.Н. Митрофанов

Начальник ПТО ОАО «Вт сети» В.В. Корниевская

Инженер по наладке сетей ОАО «Вт сети» А.В. Живоденко